

過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器(PAS)の仕様変更について




平素は、当社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器(PAS)の仕様変更を行いますのでお知らせいたします。

記

1. 変更内容

1-1 接地方式の変更

制御装置(リレー)の「Z2/E 端子」への接地を不要とし、工事の手間を省きました。
(開閉器内で「Z2」と開閉器の接地を共通としているため)

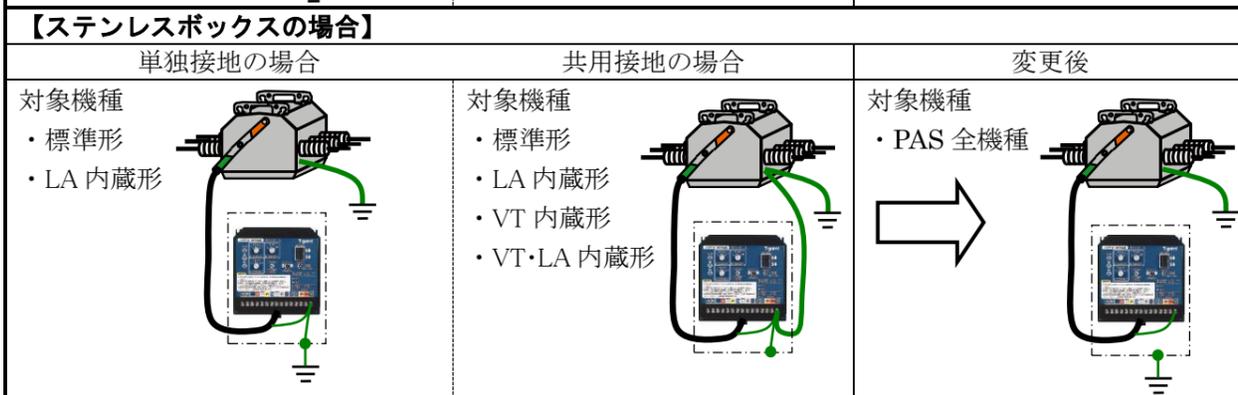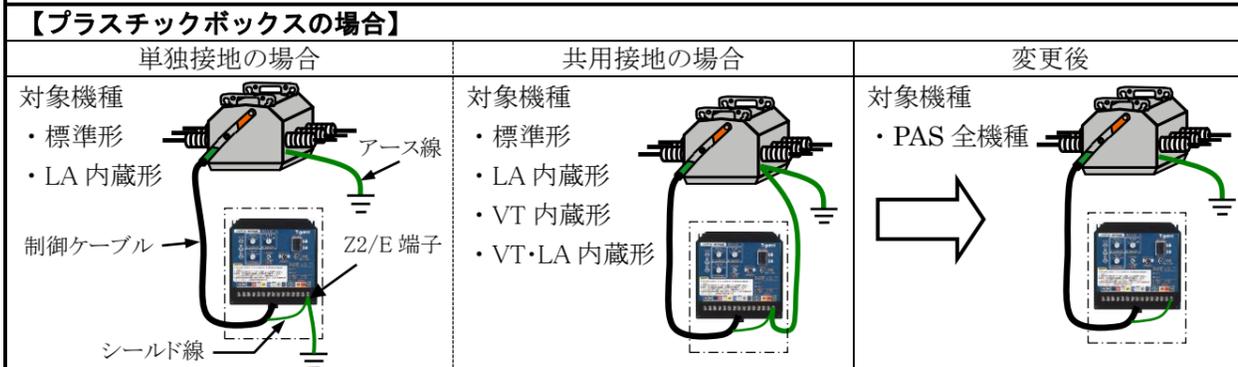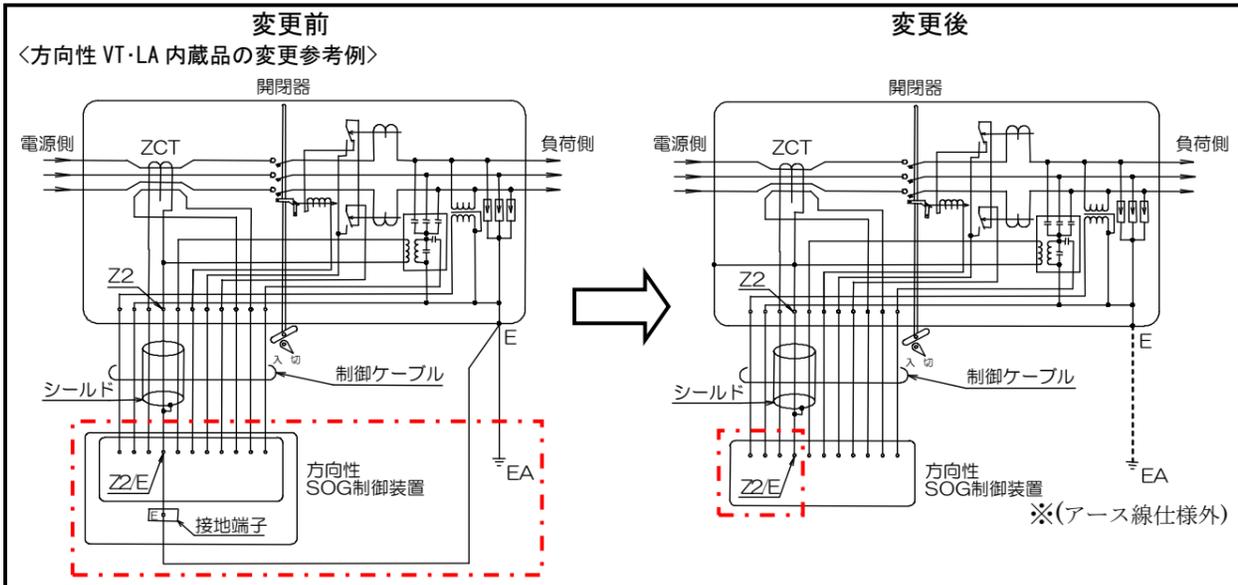

※制御装置を収納するボックスが、ステンレスボックス製の場合は、ボックス自体の接地が必要となります。
※アース線は仕様外となりますので、別途ご準備ください。

1-2 変更品の識別方法

- ・カバー底面のロゴマークの色を黒色へ変更します。
- ・制御ケーブルの表示でも識別が行えます。

カバー底面の表示		制御ケーブルの注意表示
変更前	変更後	
<p>鋼板製 : 赤色 ステンレス製 : 青色</p>	<p>鋼板製 } 黒色 ステンレス製 }</p>	※制御ケーブル端末に下記注意札を取付けています。 <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">“注意”</p> <p>・制御装置の「Z2/E」端子にアース線は、<u>接続しないで下さい。</u></p> <p>・「Z2/E」端子にアース線を接続した場合は、SOG制御装置が正常動作できませんので、確実に確認をお願いします。</p> <p>※ 開閉器の外箱は必ず接地して下さい。(A種接地)</p> </div>

2. 実施時期

関東地区以外：平成25年6月出荷分より在庫がなくなり次第、切替えております。
関東地区：「(公社)全関東電気工事協会様推奨認定品」は、平成25年9月出荷分より切替予定です。
※承認図の取交し分については、承認図記載の仕様で出荷します。ご注文時に承認図の発行No.をご連絡ください。
切替わり後に、前の仕様で出荷の場合は、多少納期が必要となる場合がございます。

3. 当社形式について

KLT-P の後に「A」の文字を追加いたします。

開閉器材質	変更前	変更後
鋼板製	KLT-P-〇〇	KLT-PA-〇〇
ステンレス製	KLT-PS-〇〇	KLT-PSA-〇〇

※制御装置の形式については、変更ありません。(LTR-P(S)-〇〇、CHZ-E(S)-〇〇)

4. お問い合わせ先

名称	電話番号	FAX 番号	名称	電話番号	FAX 番号
お客様サービス室	0120-25-7867	0952-25-9767	中部オフィス	052-871-6471	052-889-1061
東京戸上電機販売㈱	03-3465-3111	03-3465-3727	関西オフィス	06-6386-8961	06-6338-1375
北海道オフィス	011-261-1528	011-271-3804	中国オフィス	082-234-0731	082-234-0781
東北オフィス	022-295-5571	022-295-5573	四国オフィス	087-851-3761	087-822-7396
東京オフィス	03-3465-0711	03-5738-3622	九州オフィス	092-721-3451	092-741-2277
北陸オフィス	076-431-8371	076-441-8086	佐賀オフィス	0952-25-4150	0952-26-8220